

# 自己水率向上について


## 県水送水区域の自己水比率

○八幡山配水場廃止時の自己水比率の検討

水系	峠系	千村系	向山系	金井場系	八幡山	内久根系	城山系	広畑系
現状	88%	88%	68%	65%	64%	48%	48%	40%
水道事業計画	81%	81%	34%	32%	—	48%	48%	100%

※自己水の割合を示しています  
※割合は取水・配水量からの概算です

- ・水道事業計画（はだの上下水道ビジョン）  
八幡山配水場近隣の3箇所の井戸を使用  
芹沢取水場更新（深井戸化）  
※計画案で用いた配水量等は、令和12年の給水人口より想定した数値を使用

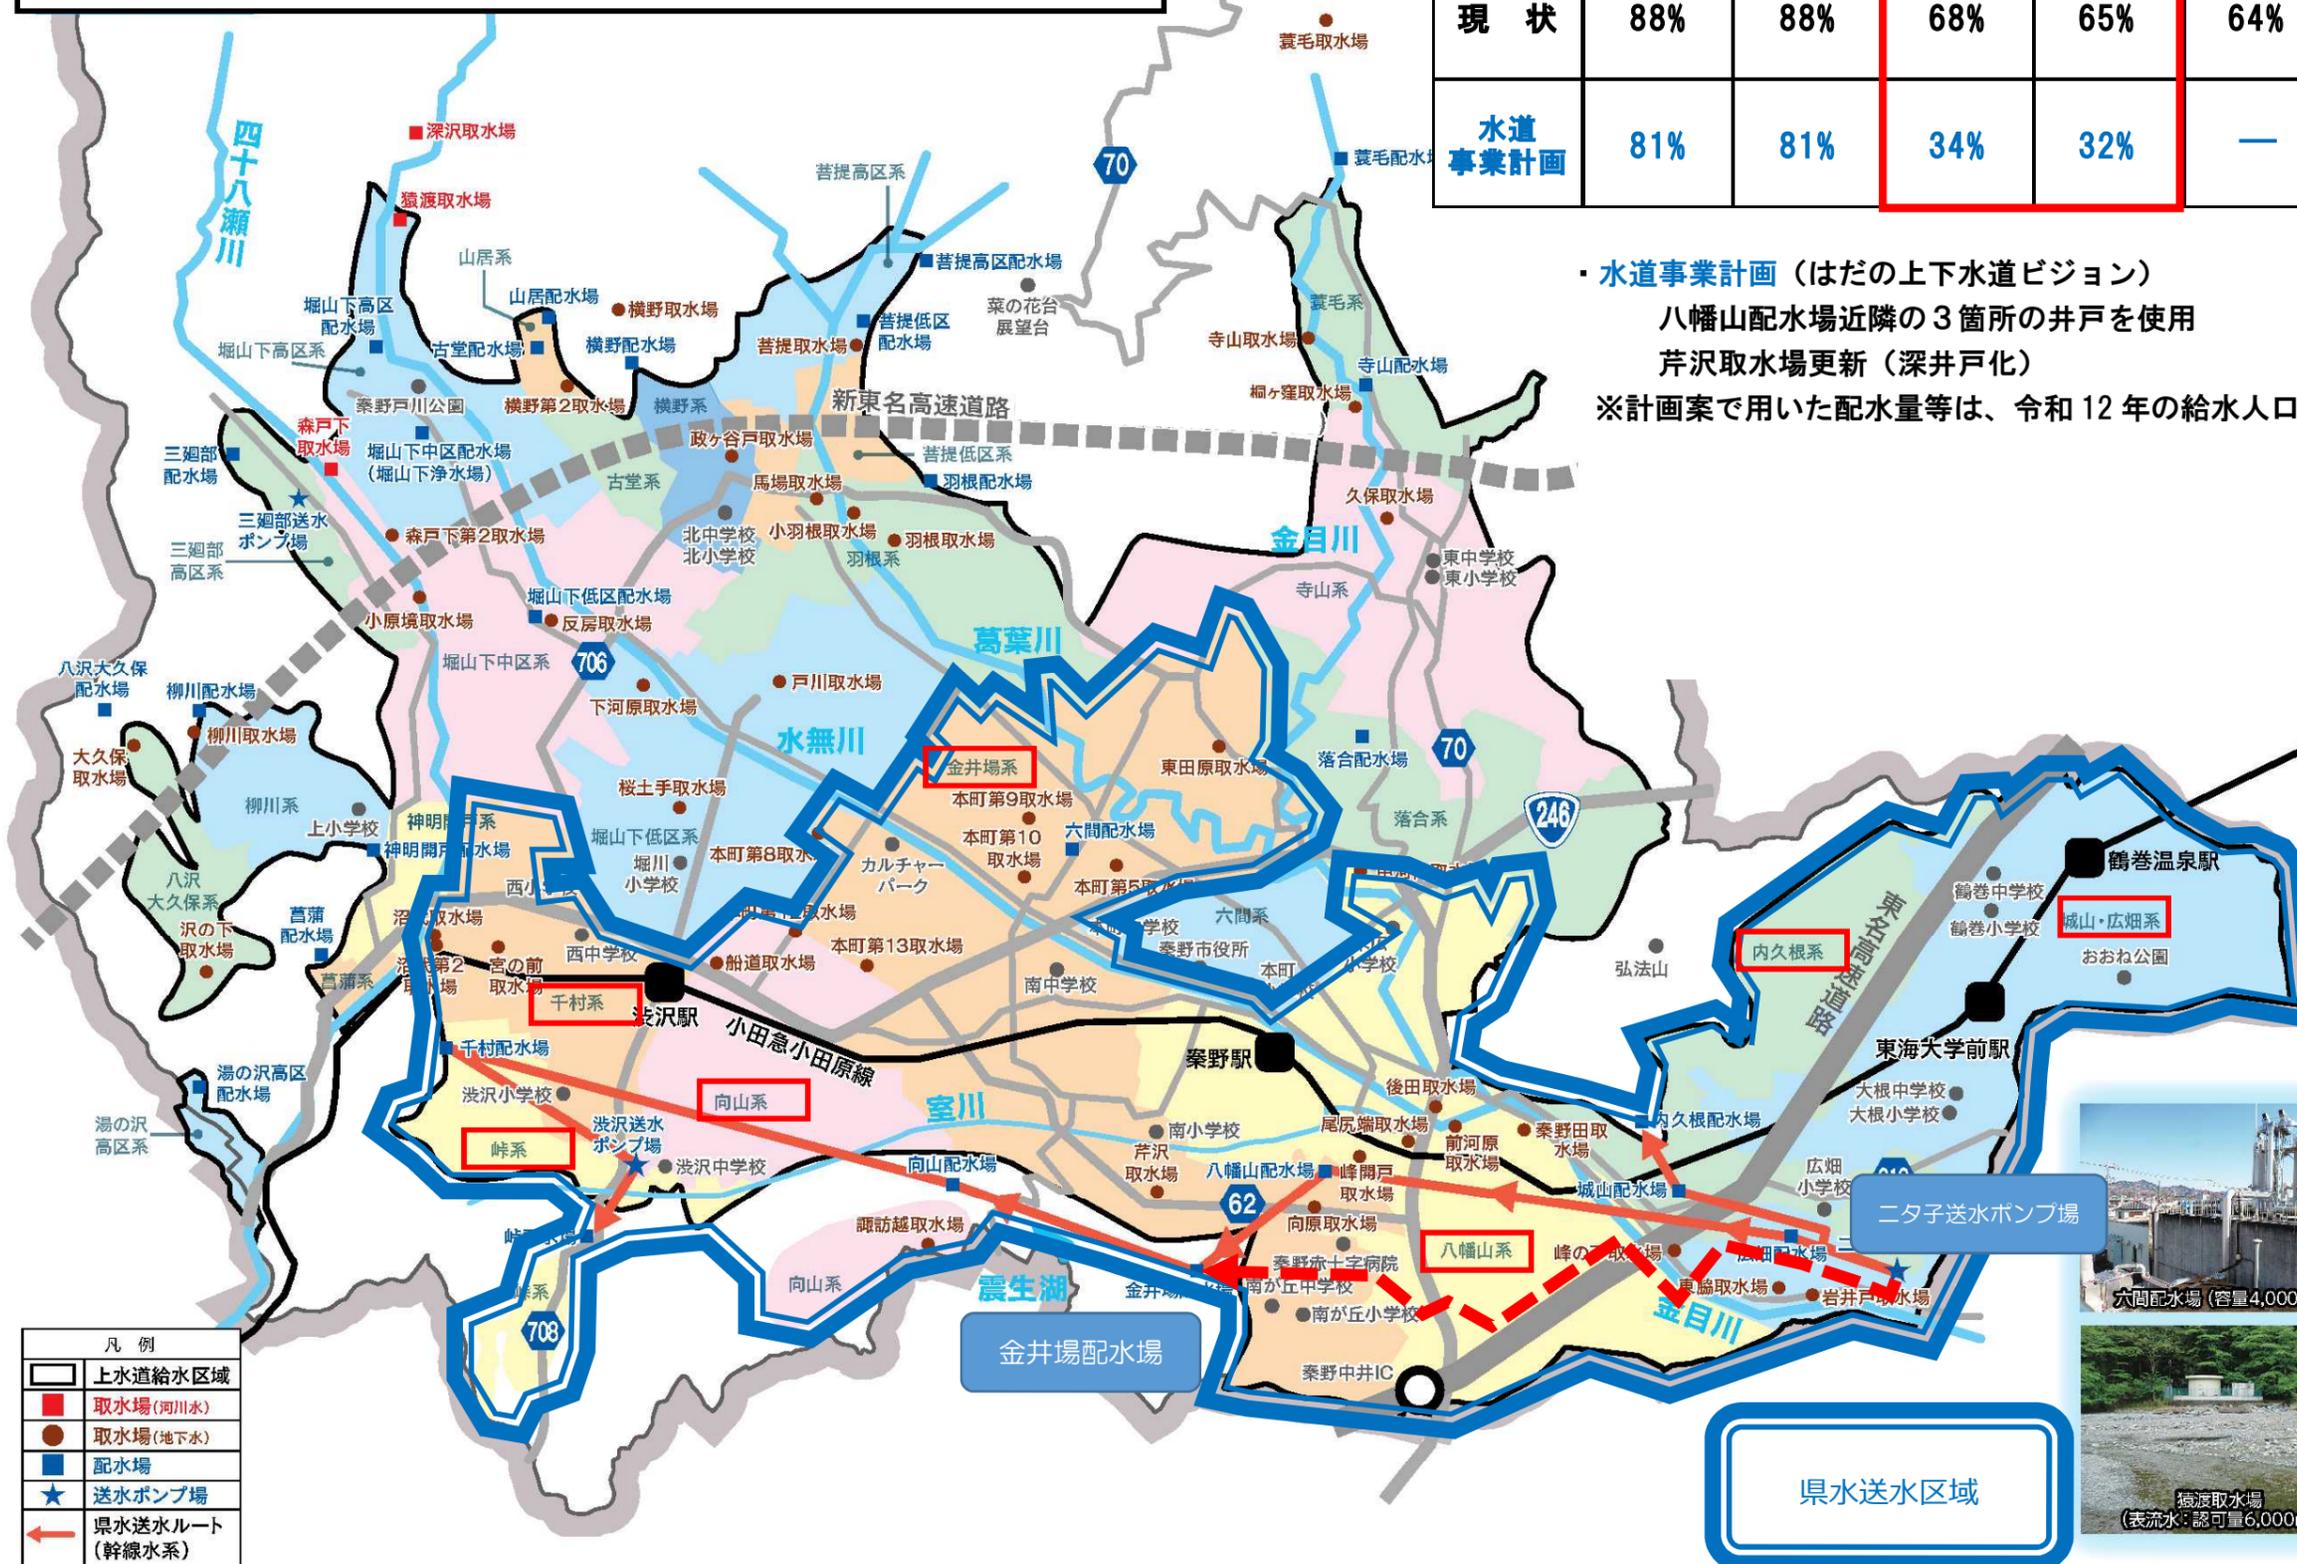

凡例  
 □ 上水道給水区域  
 ● 取水場(河川水)  
 ● 取水場(地下水)  
 ■ 配水場  
 ★ 送水ポンプ場  
 ← 県水送水ルート(幹線水系)  
 ← 計画ルート

主な水道施設



令和4年2月17日  
上下水道局水道施設課