


質 問 回 答 書

令和 7 年 1 0 月 3 1 日午後 2 時 3 0 分更新


入札番号	5 0 7 3 1 5 4
案件名称	令和 7 年度鶴巻温泉弘法の里湯及び宮永岳彦記念美術館建物並びに駐車場警備委託業務（長期継続契約）
質問回答①	質問 駐車場精算機の台数および設置場所についてご教示いただけますでしょうか。
	回答 仕様書項番 3 に記載のとおり、台数は駐車場に各 1 台です。 <u>駐車場案内図及び精算機配置図</u> を添付いたしますので、ご参照くださいますようお願いいたします。
質問回答②	質問 釣銭切れ警告、釣銭金庫満量警告、釣銭異常警告、レシート用紙残量警告などの異常は、各精算機から個別に無電圧接点より信号が出力されますか。
	回答 各精算機から個別に無電圧接点より信号が出力されます。
質問回答③	質問 入浴棟と美術棟を繋ぐ警備用配線について、高さ約 3.5m の位置に架空線を設置することは可能でしょうか。
	回答 入浴棟と美術棟間には、警備用配線を通して地下配管がありますので、原則はこちらを利用ください。利用できない場合は、あらかじめ施設管理者と協議のうえ、架空線の設置の方法や場所などについて定めてください。

鶴巻温泉弘法の里湯 駐車場案内図

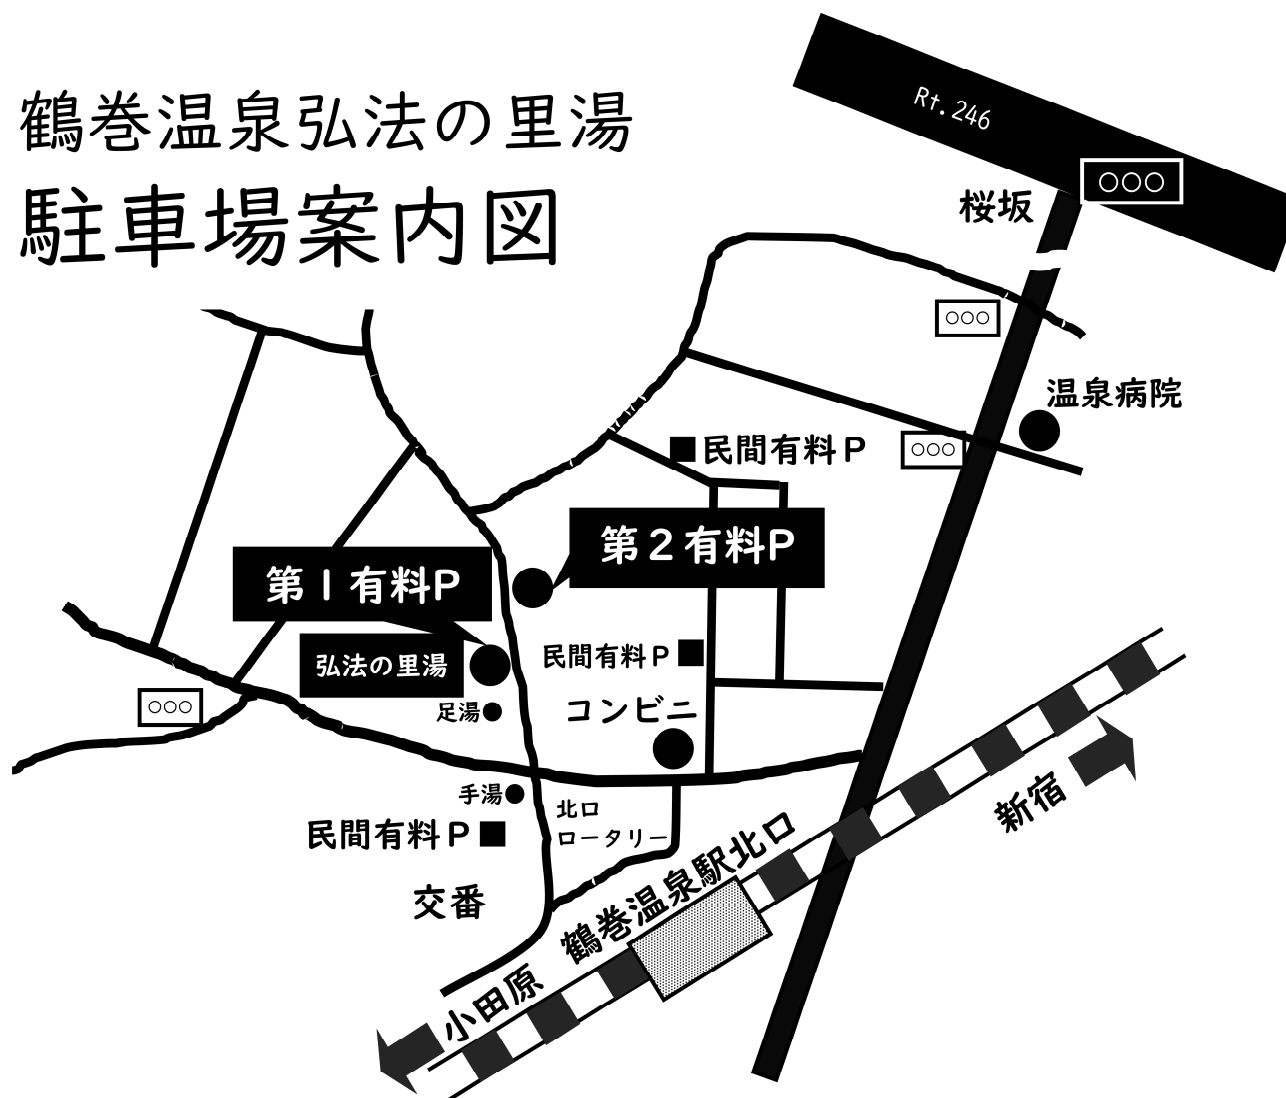

AP	パーキングチケット料金精算機	1台
※参考図		
仕 様		
電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電流	定格: 6.5A	
質 量	約120kg	
装 込 色	自工E19-75X店装色(黄色) 全館: 緑種有	
材 質	鋼板製	
形 状	自立型 防雨構造	

弘法の里湯第一駐車場

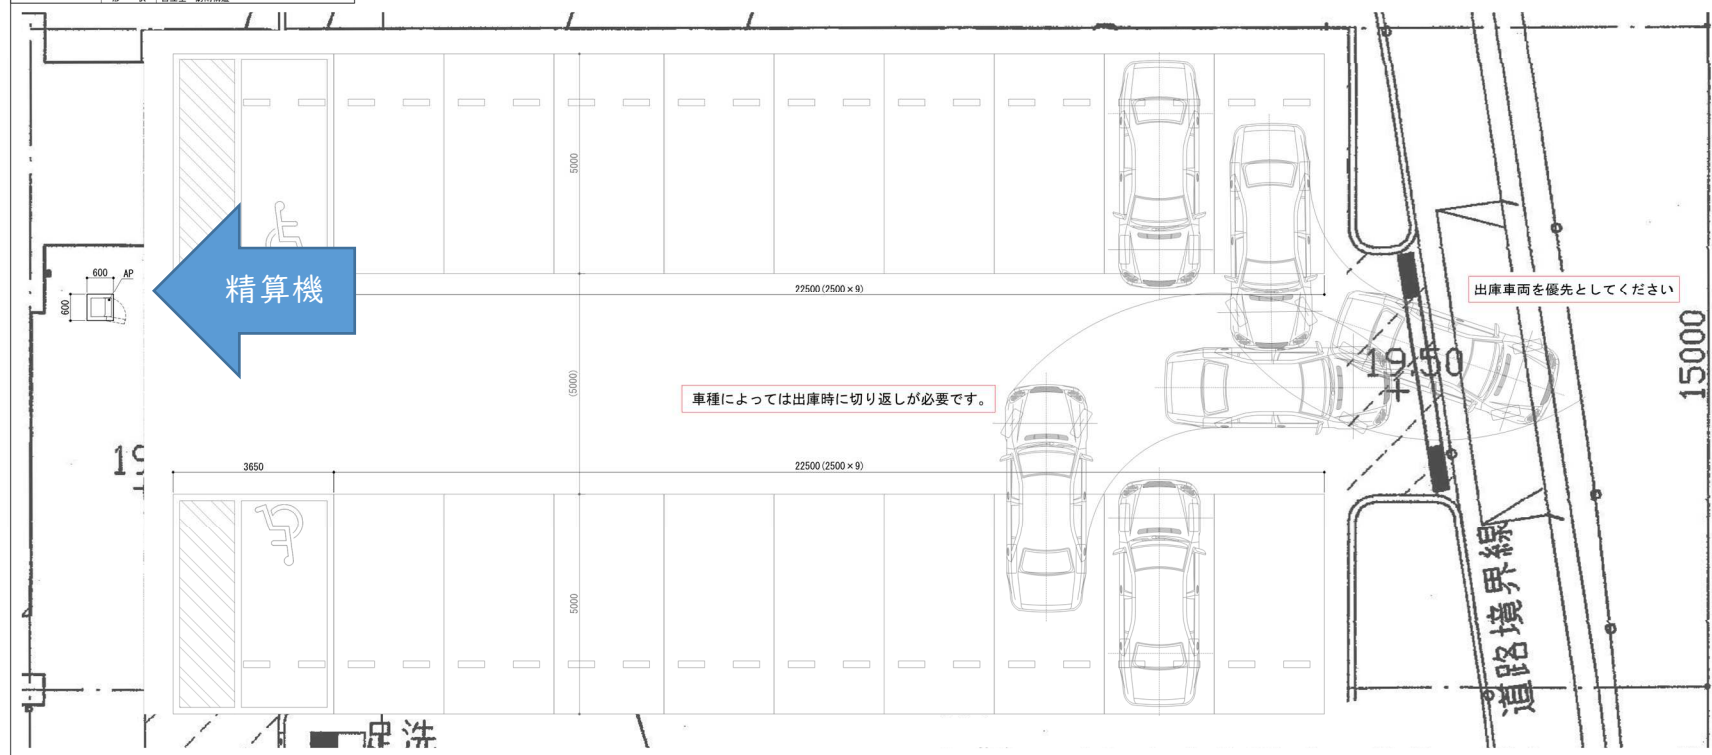

AP

パーキングチケット料金精算機

1台

※参考図

操作部

表示部

425

紙幣投入口

硬貨投入口

470

16レジット

カードリーダー

釣銭

領収証取出口

(985)

(1077)

(1252)

(1350)

(373)

仕様

電 源

AC100V±10% 50/60Hz

消費電力

定格：6 SA

質 量

約120kg

塗 装 色

自衛工F19-75X56白色(黄色) 金型/機種有

材 質

鋼板製

形 状

自立型 防雨構造

—

保護フード

※参考

1基

1000

照明用LED

テント生地

1200

750

10°

2400

2150

500

170

600

仕様

照明器具


AC100V 照明用LED×1

材 質

フレーム：鋼管製

ベース：鋼板製

特記事項
・本計画図は受領した資料を基に作成した概略図です。
・現地の状況が本図と異なる場合は現地を優先とし、差異が生じた場合はレイアウト並びにご提案条件が変更となる可能性があります。
・APの設置位置は打合せにより決定とします。

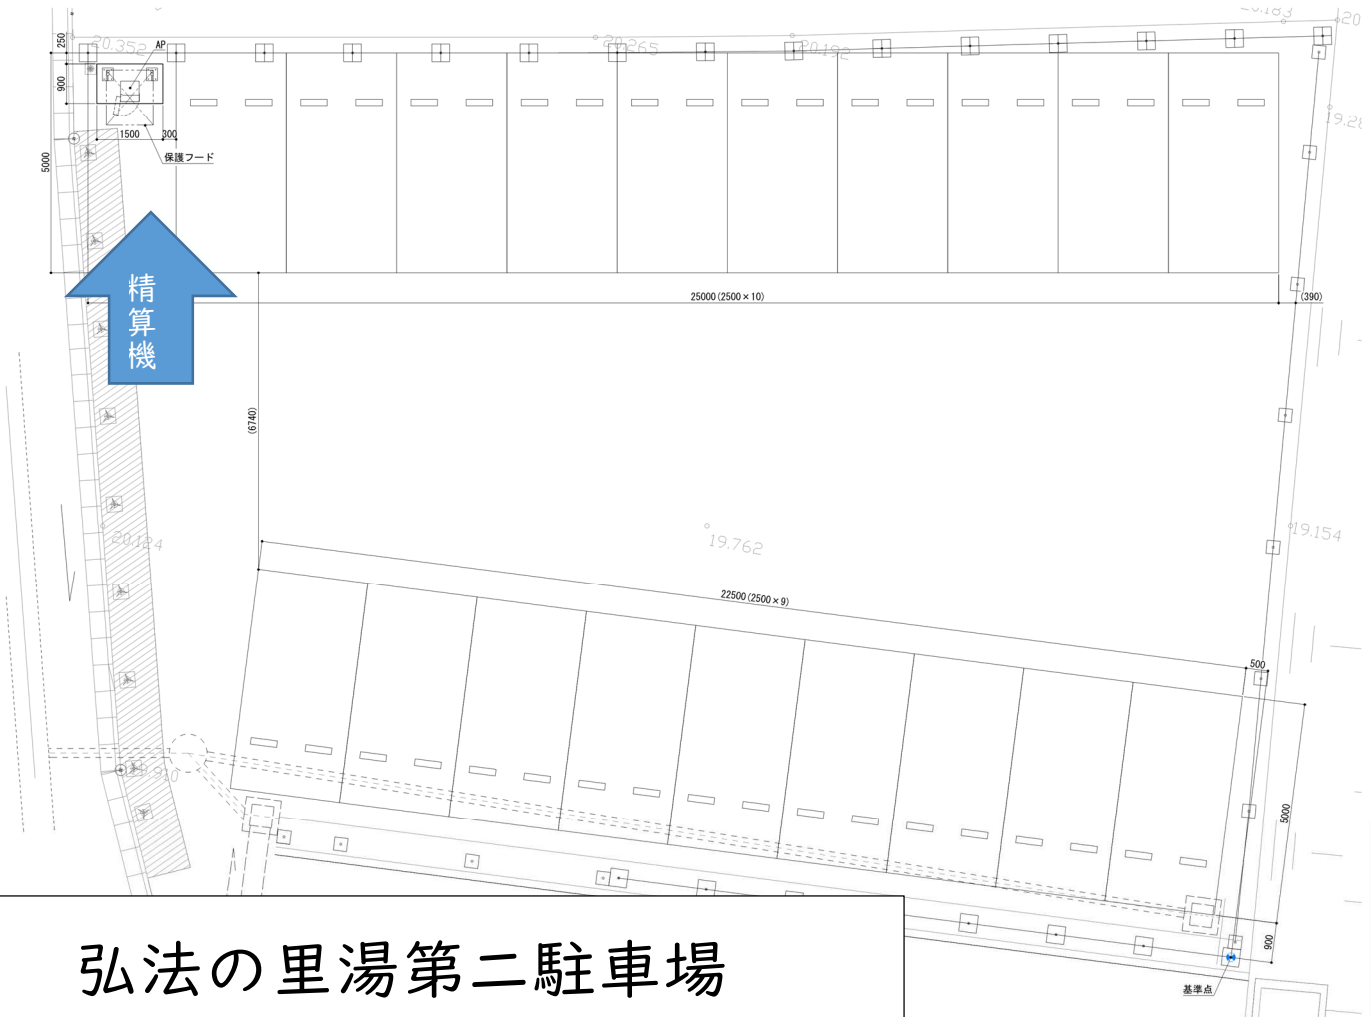

弘法の里湯第二駐車場